


## C系列气体检测仪 点型可燃气体探测器

快速安装及接线说明


本说明书适用以下产品:

气体检测仪 C610 / C630


工业及商业用途点型可燃气体探测器 GTQ-C610 / GTQ-C610IR / GTQ-C630 / GTQ-C630IR

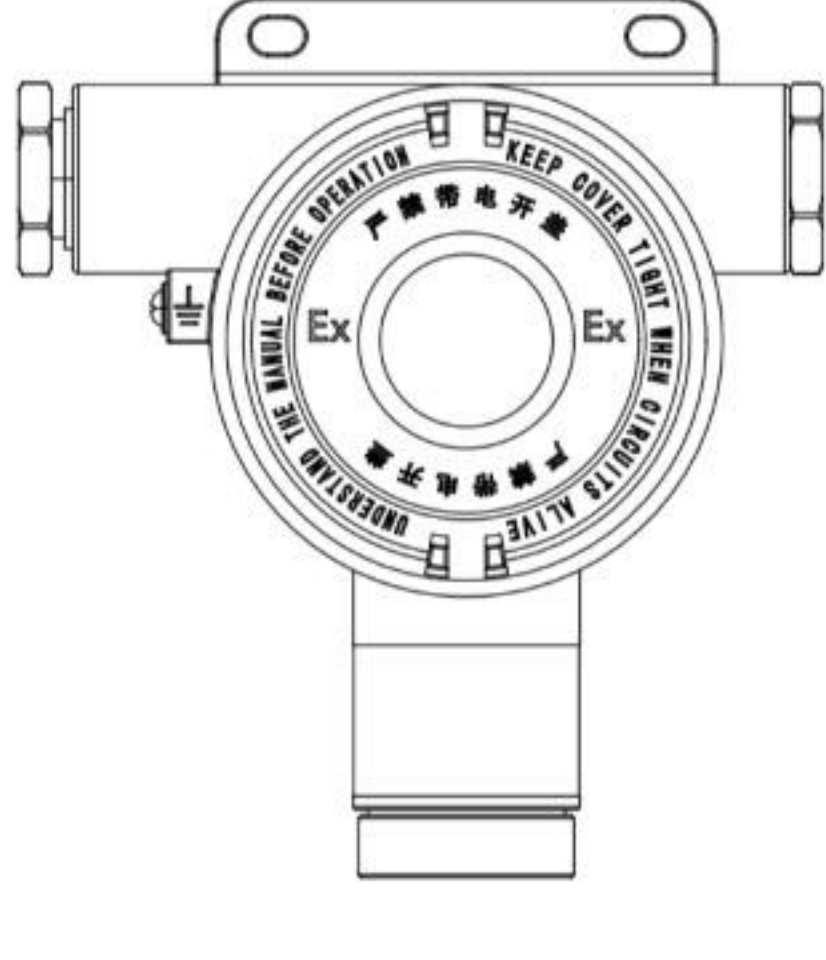


### 1 安装 HOW TO INSTALL

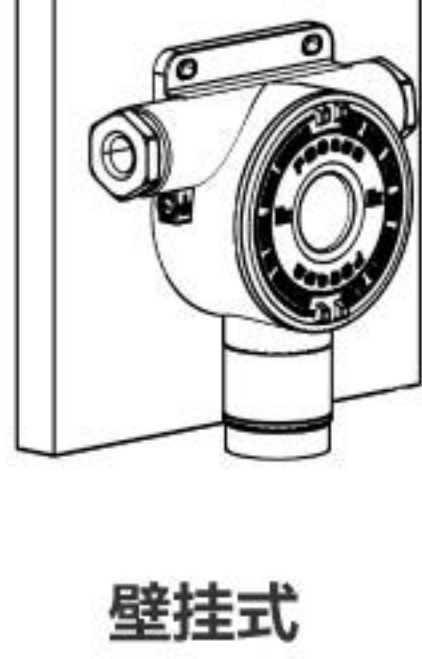


壁挂式  
无需支架

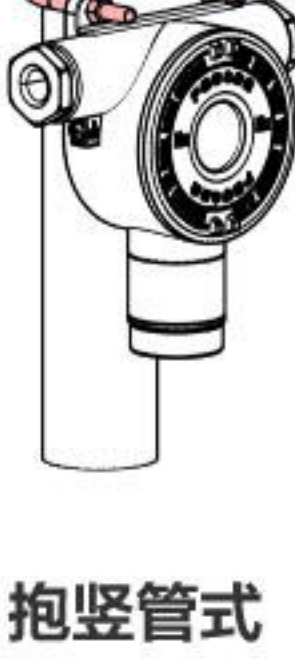

抱竖管式  
默认支架

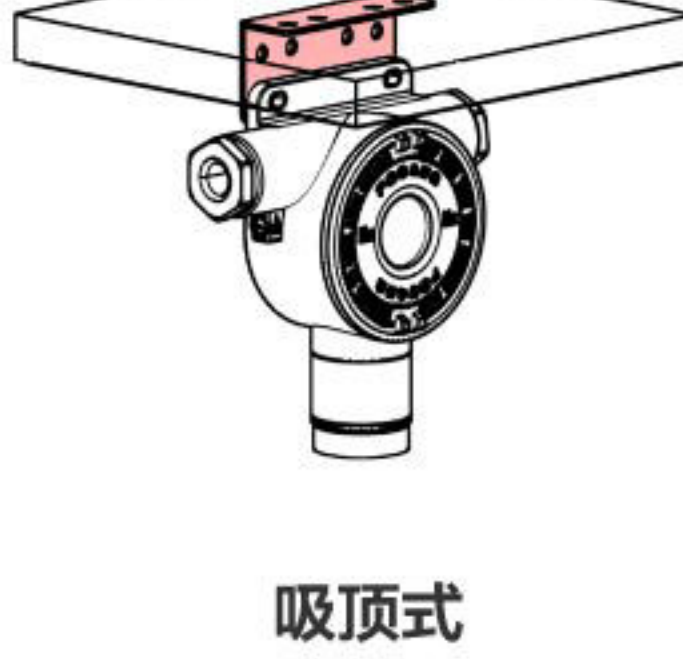


吸顶式  
需选配安装支架

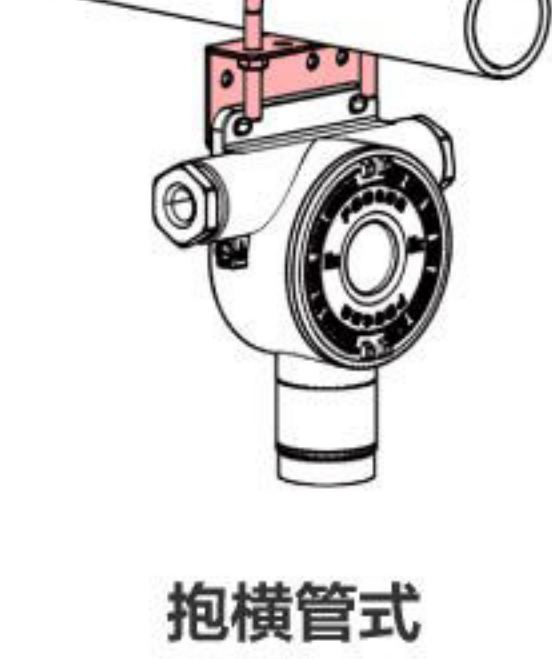


抱横管式  
需选配安装支架


### 2 开盖 OPEN SAFETY COVER

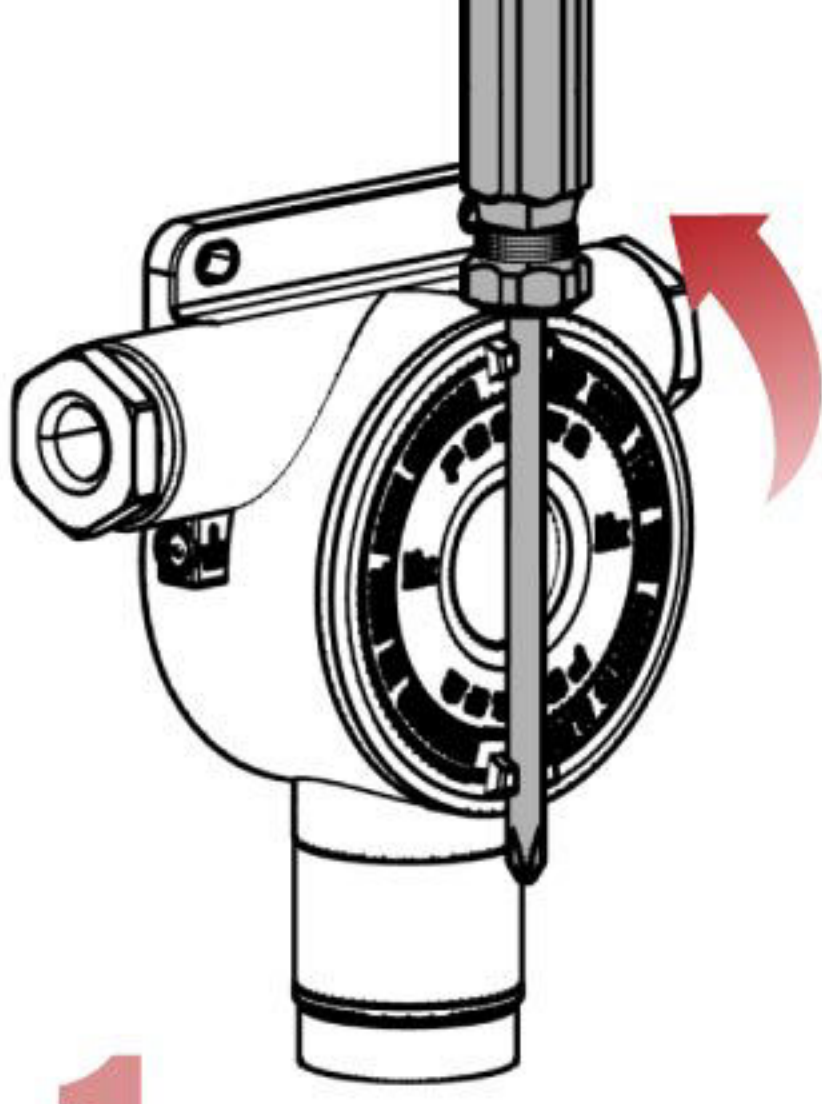


1 拧开保护盖

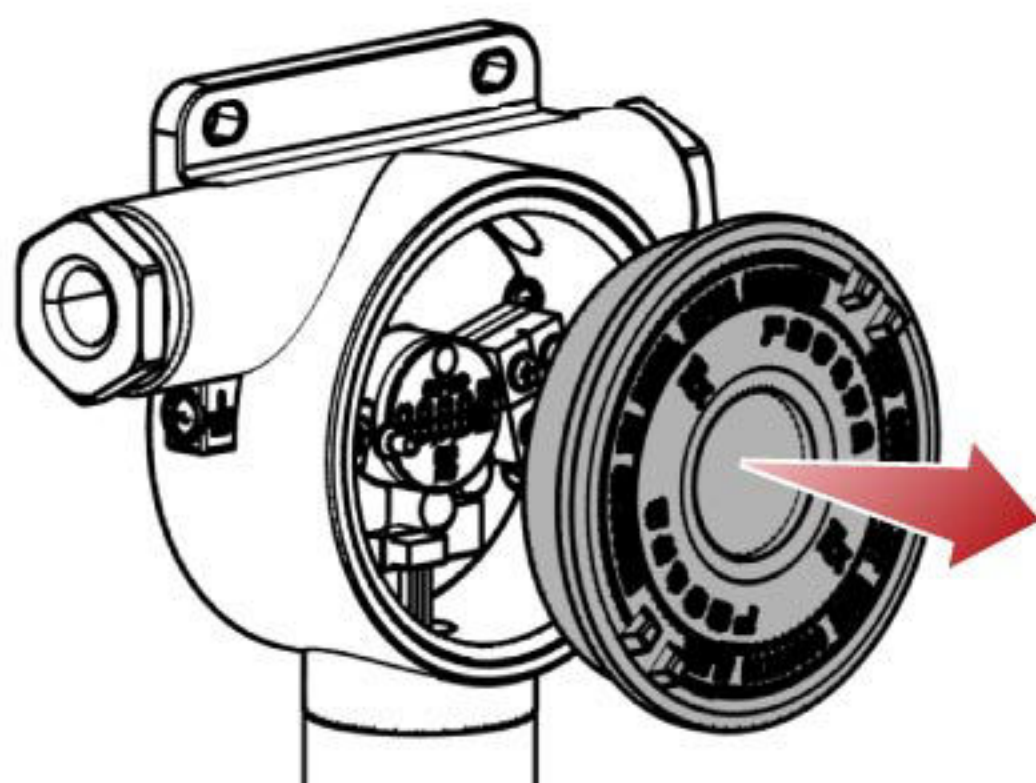

2 拿出保护盖

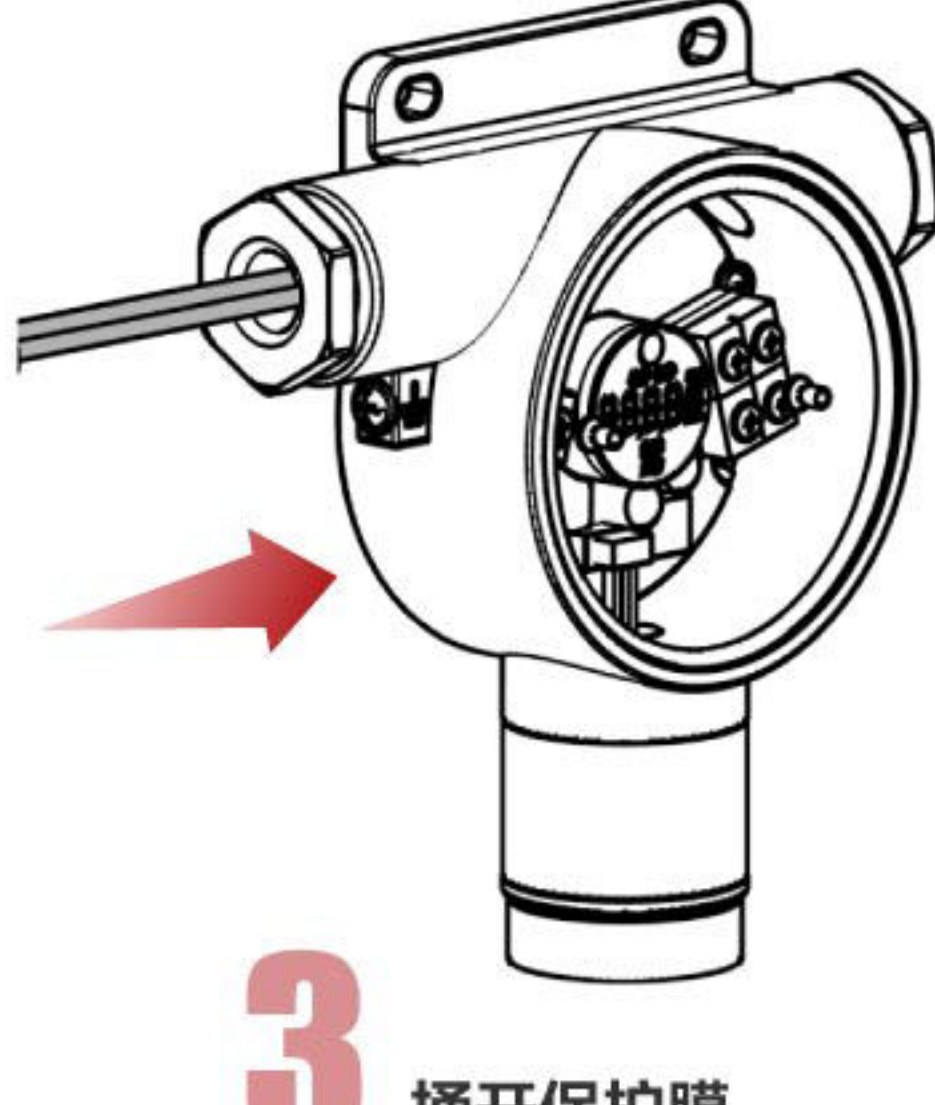

3 捅开保护膜

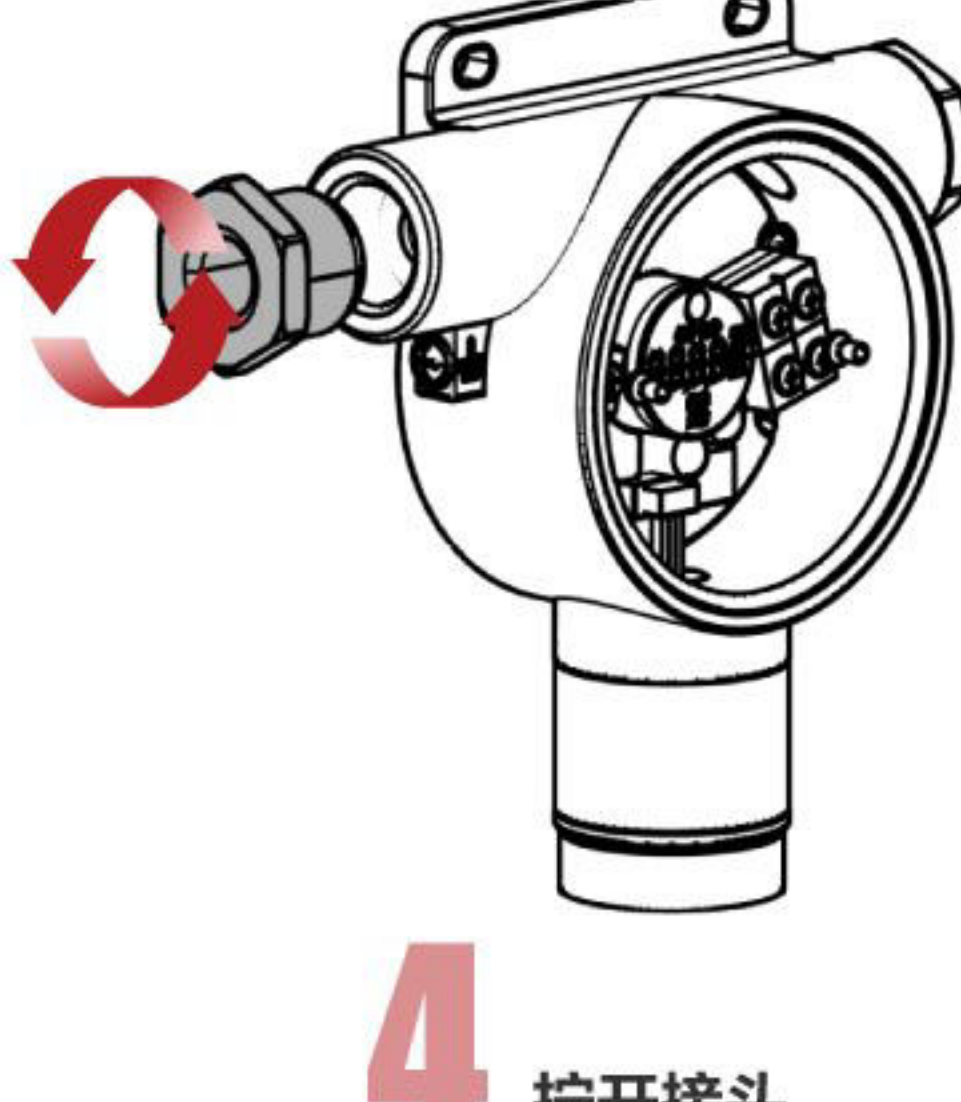


4 拧开接头


### 3 接线 WIRING

1


接入报警控制器

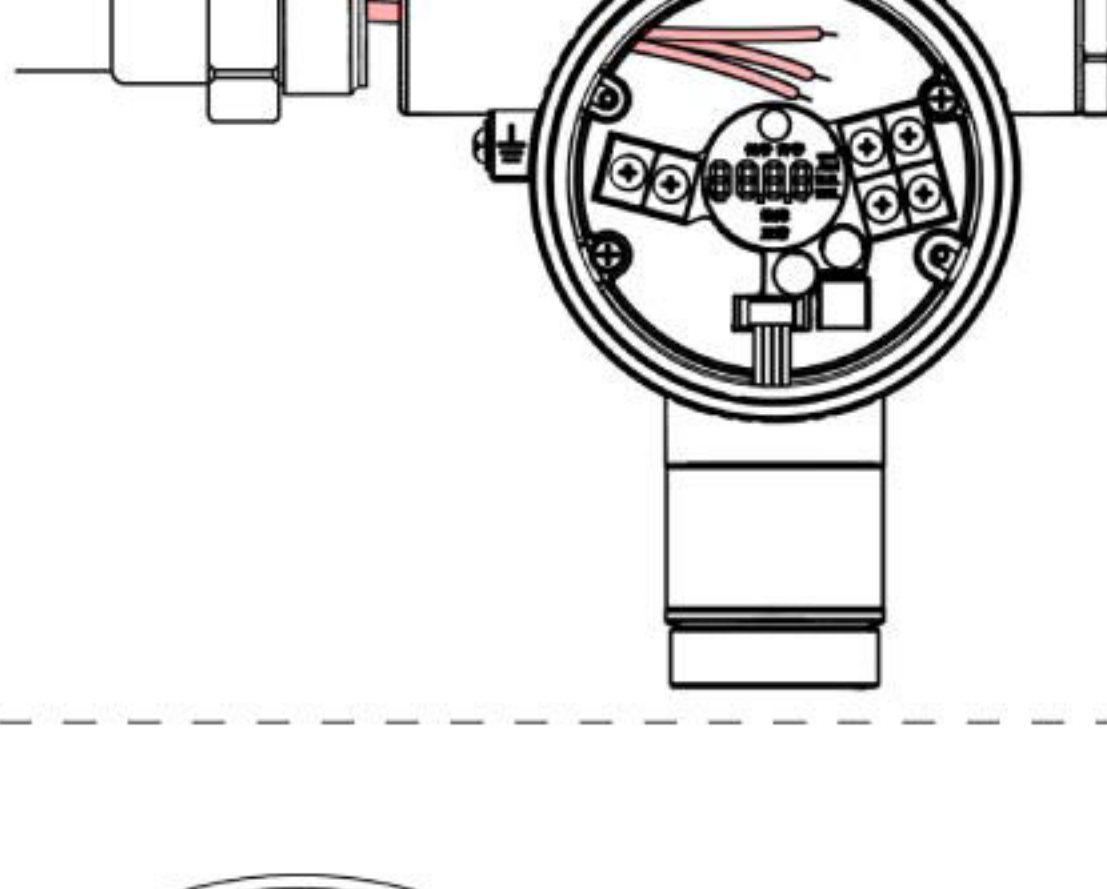

C610

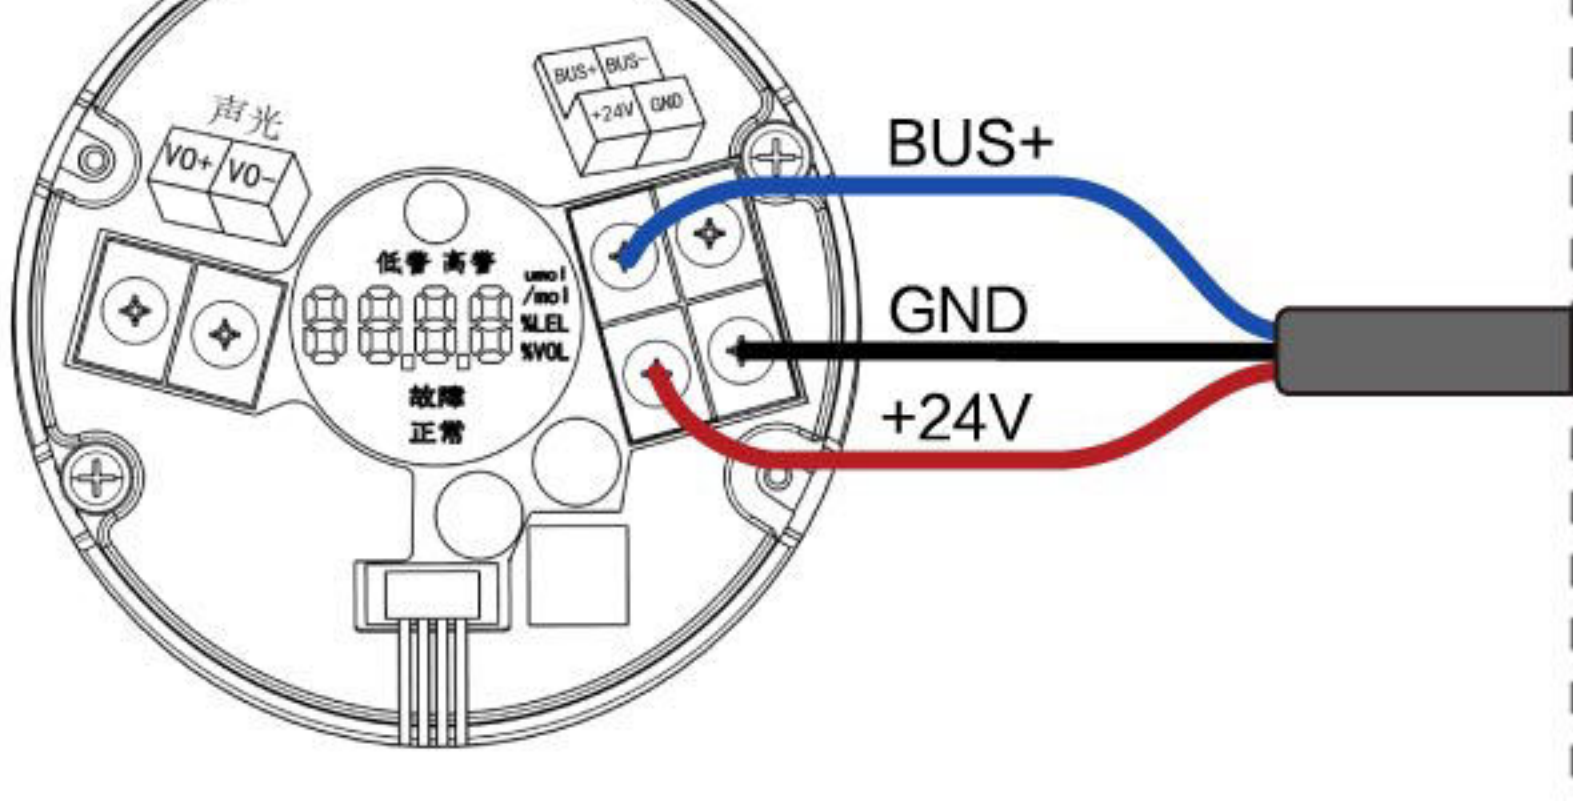


C630

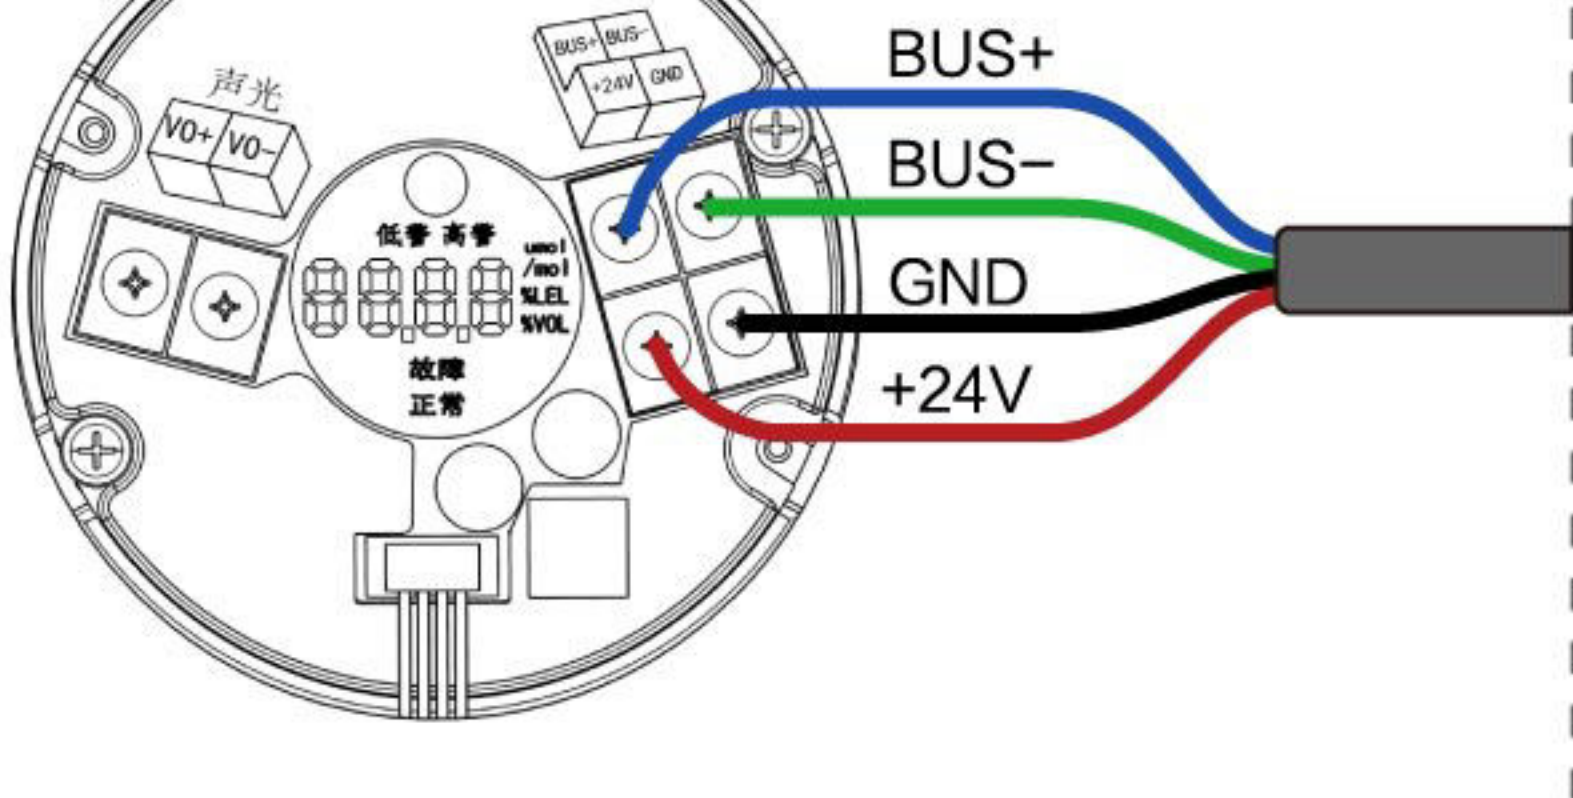


2

接入声光

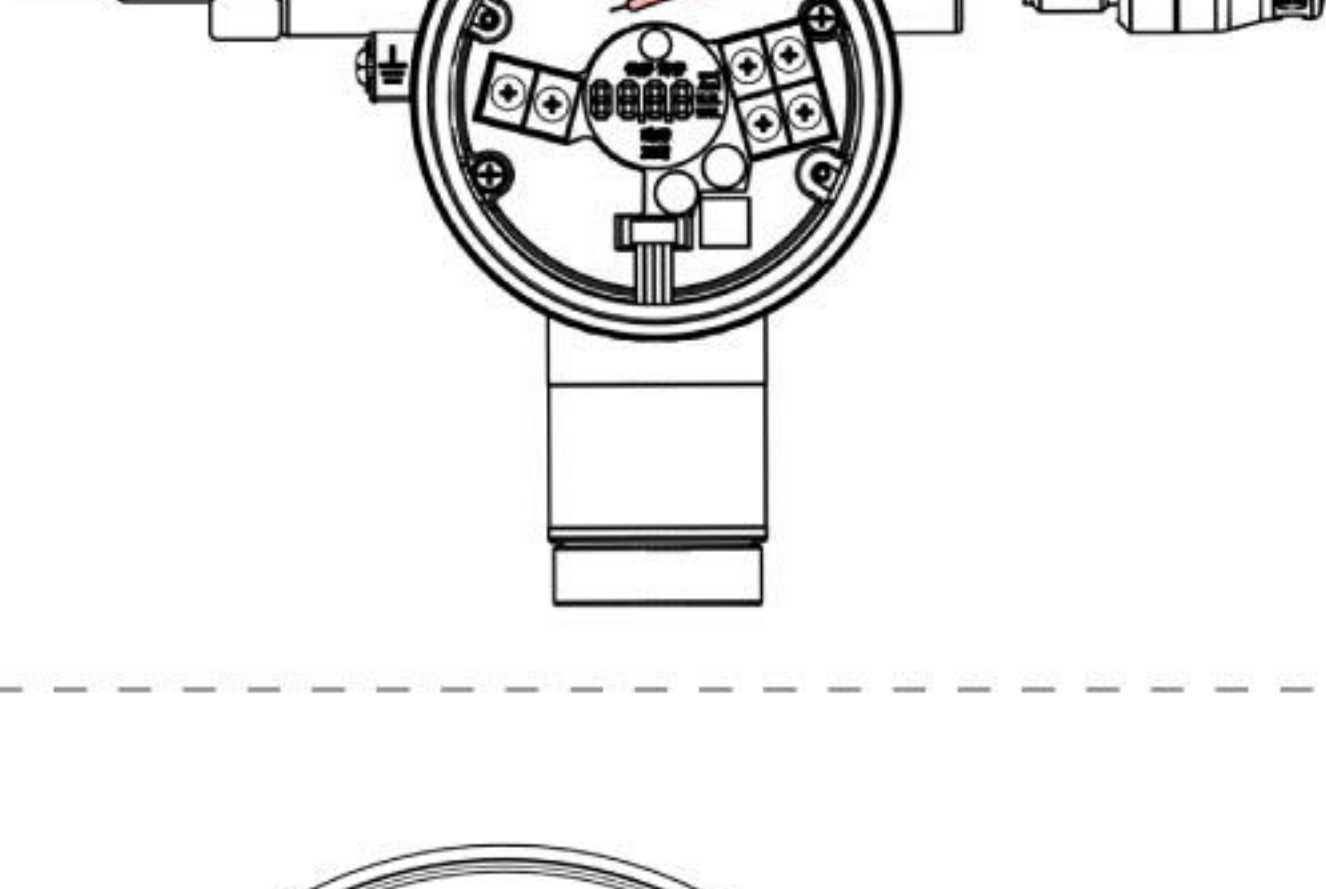


各型号声光  
接线方式相同

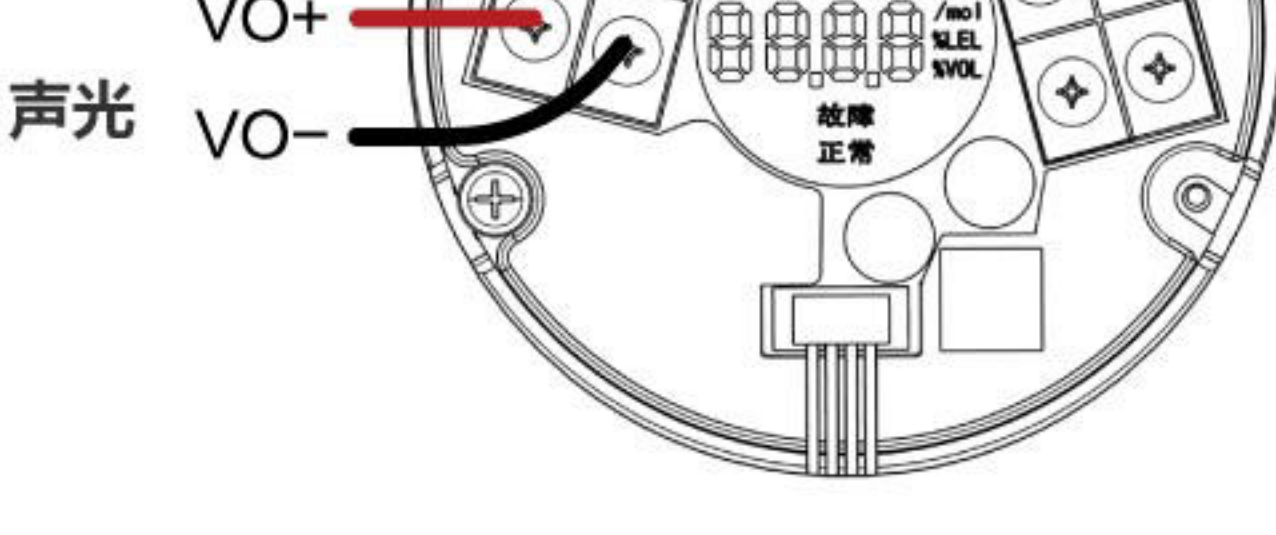

3

合盖

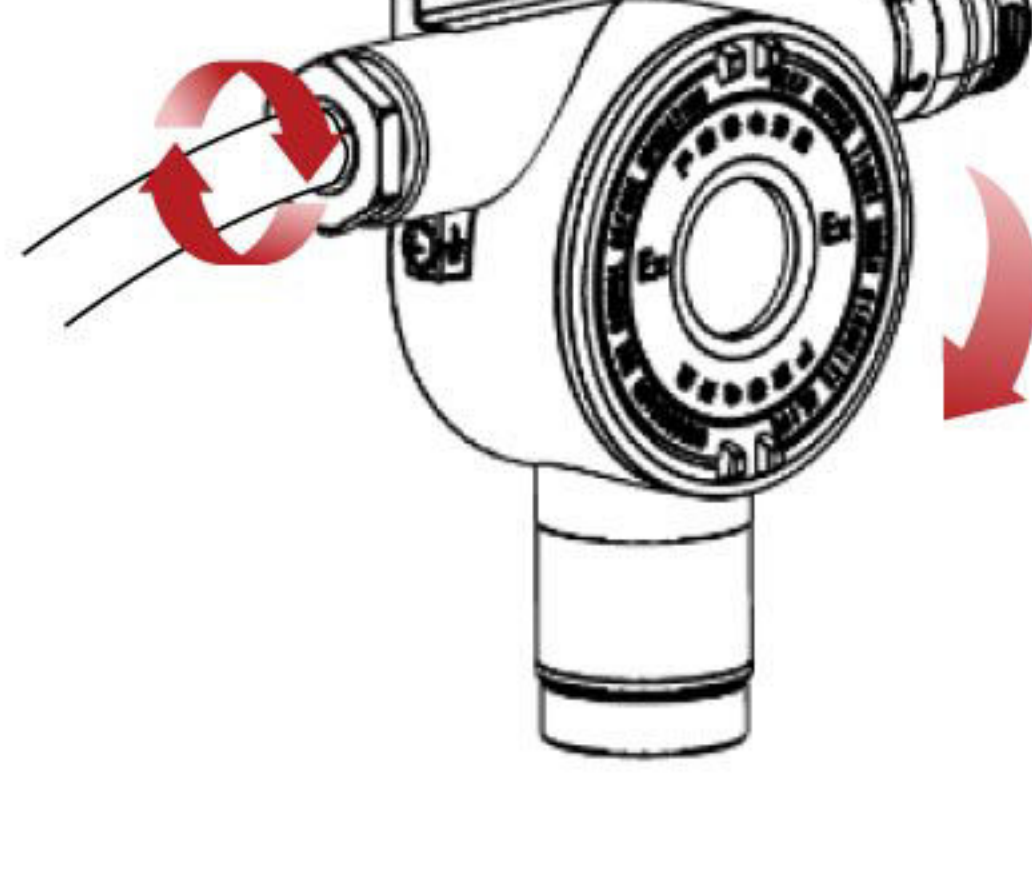

### 4 通电 STARTOVER



状态1  
开机通电状态

指示灯依次点亮，绿色常亮



状态2  
预热状态

功能LED指示灯显示倒计时  
按红外遥控器“退出”键三次可退出预热状态